




Reunião CTSOSI 11 de janeiro

Ano
2018

2017 EVOLUÇÃO DA COBERTURA DAS PONTAS CONSUMO MERCADO


PERSPECTIVA DE VERÃO 2018- ELETRICIDADE

Capacidade remanescente

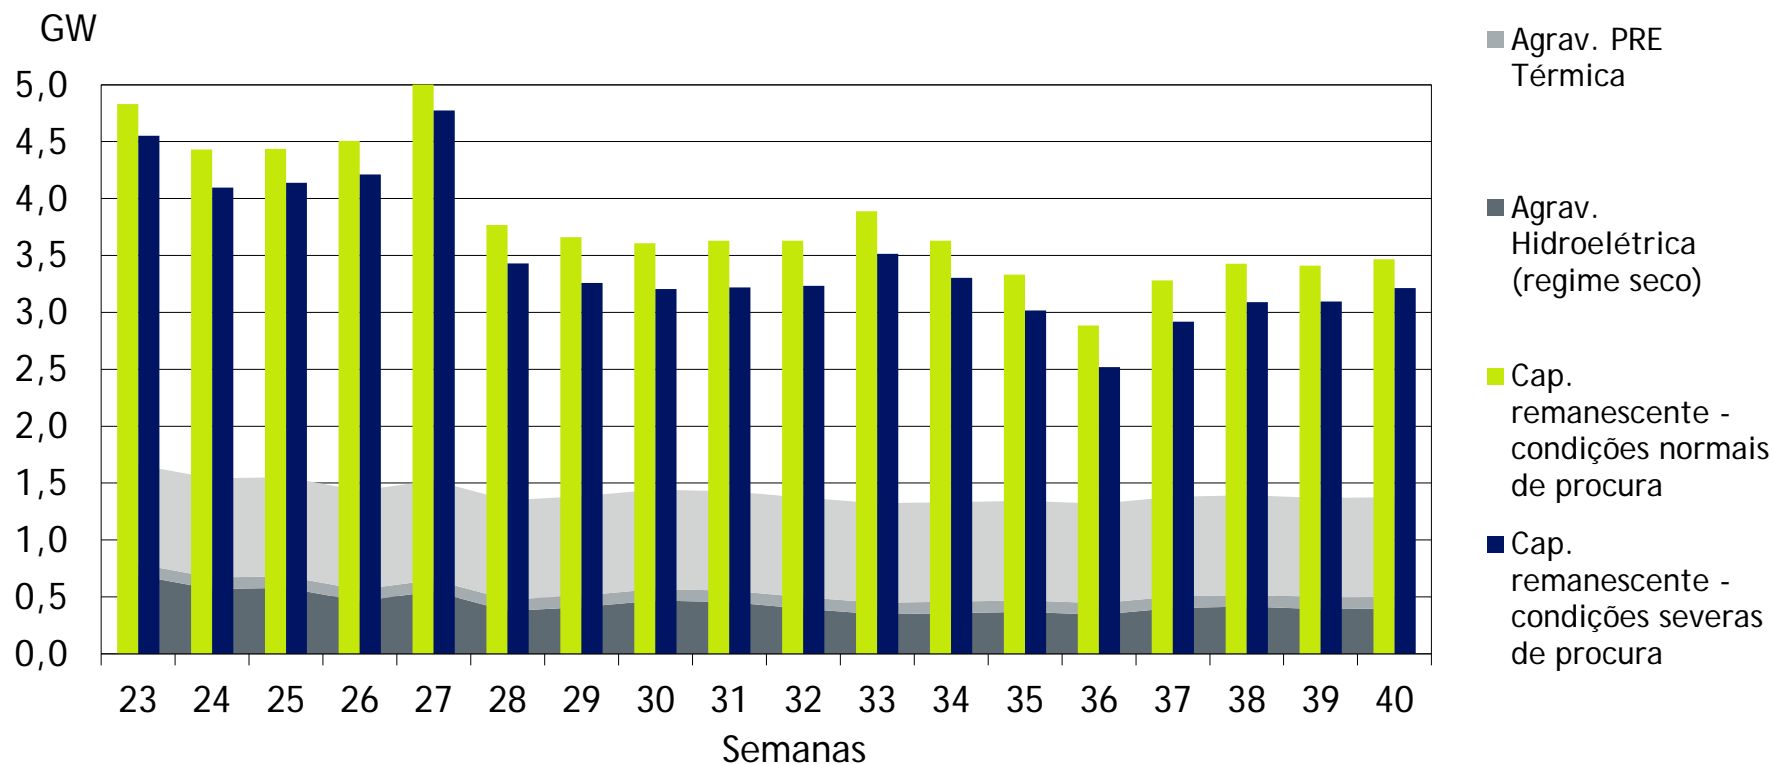

Indisponibilidades previstas de grupos térmicos

Jan 2018 – Jan 2019

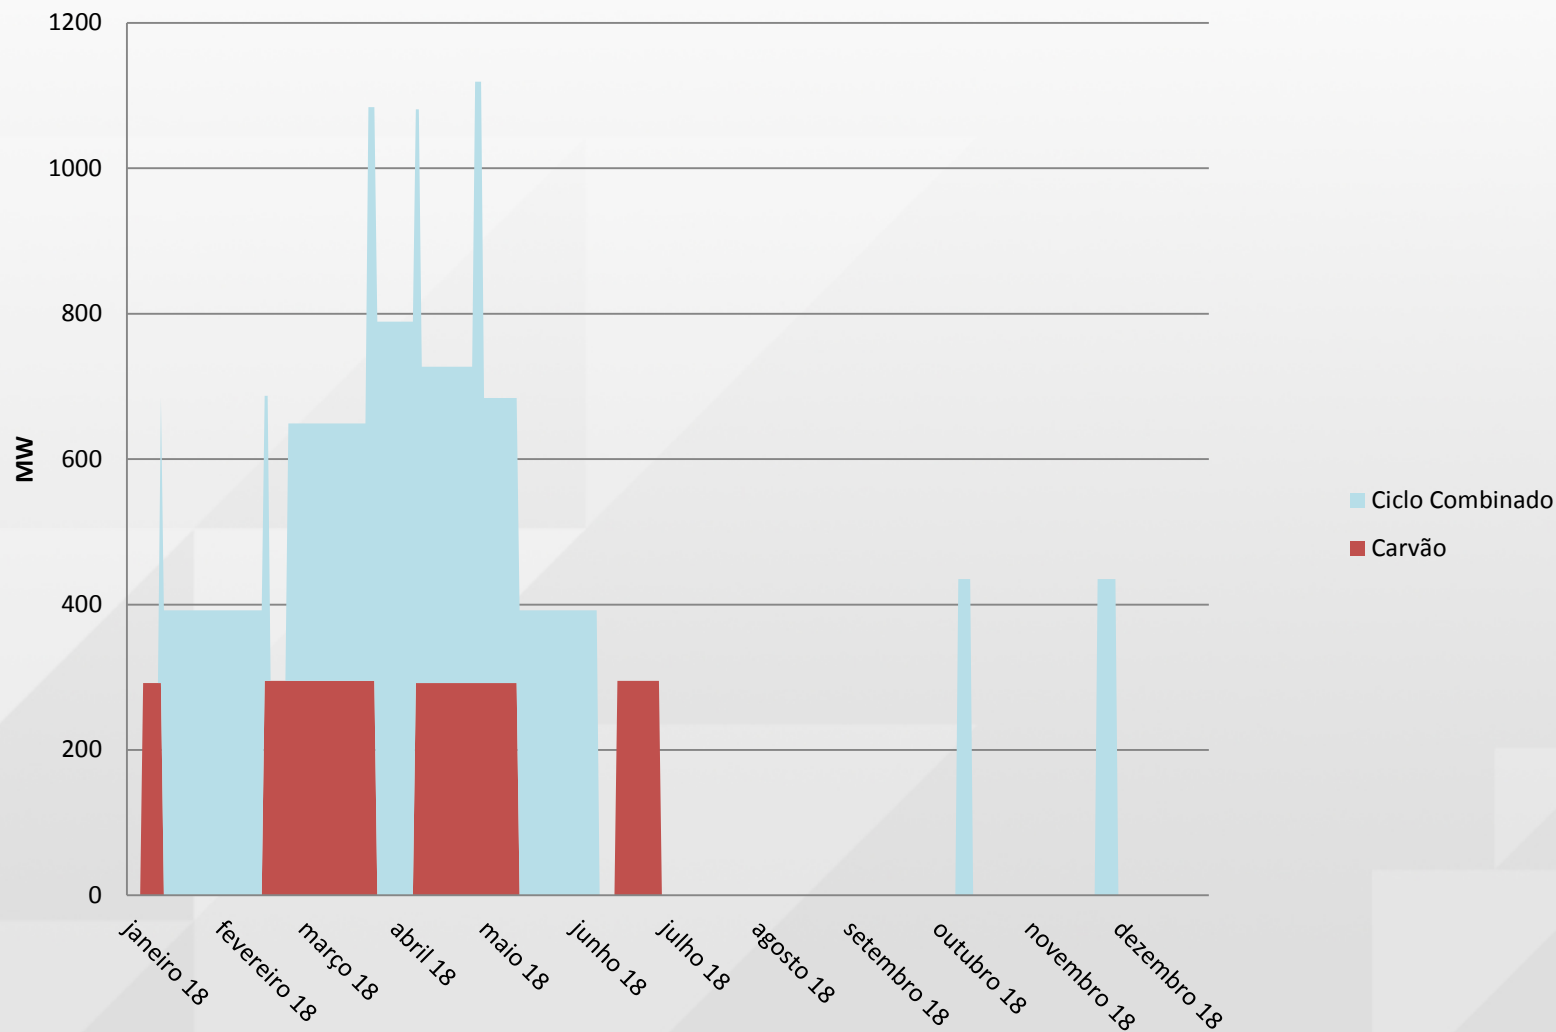


- **Decorre até dia 15/Fev a indisponibilidade da L-220 kV Carregado – Rio Maior 1, para remodelação / uprate da linha**
- **De dia 15 a 18/Jan (com reposição diária) realiza-se a indisponibilidade da L-400 kV Batalha – Ribatejo, para manutenções corretivas na linha e do painel na SE Batalha**
- **De 19 a 23/Fev realiza-se a indisponibilidade da L-400 kV Alqueva – Brovales, para trabalhos da REE.**



PRINCIPAIS EVOLUÇÕES DA RNT

Updatings

- L-220 kV Carregado – Rio Maior 1

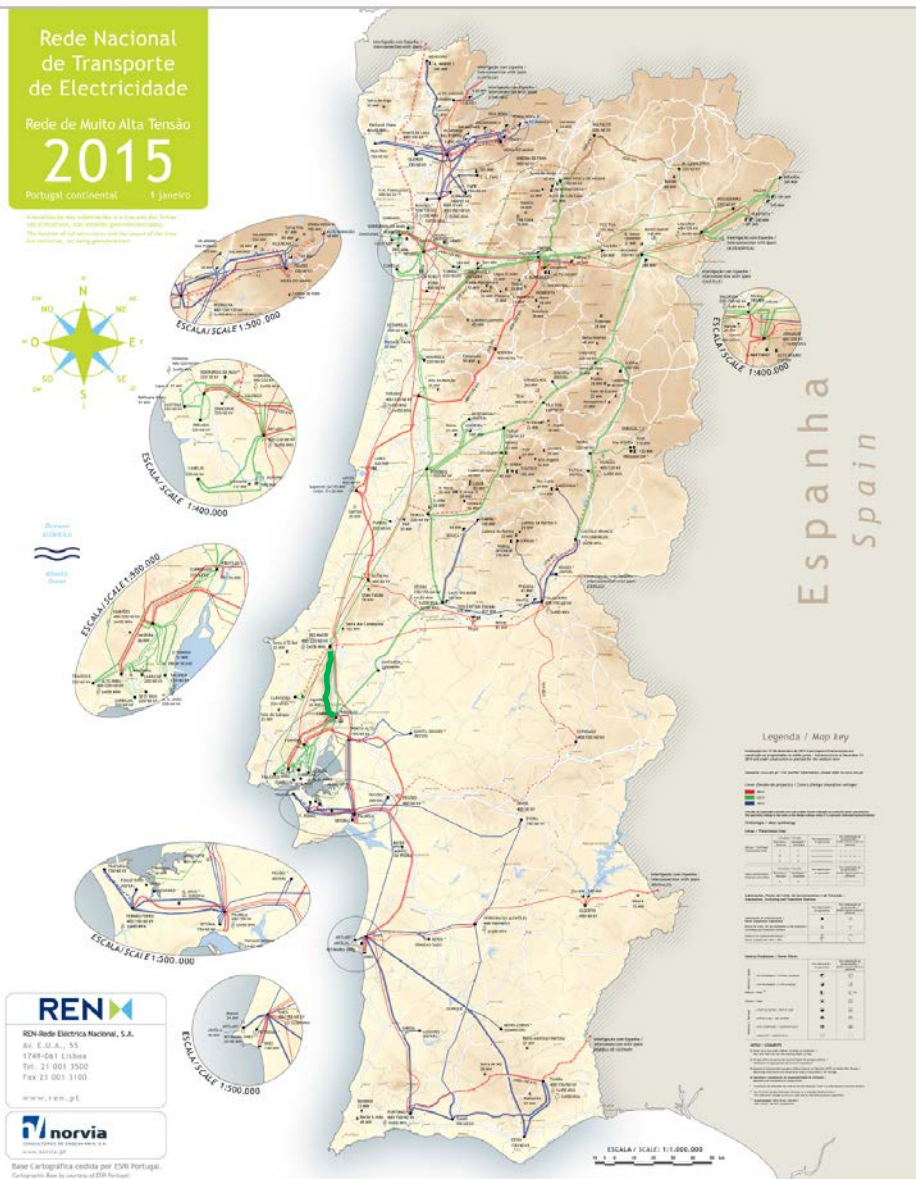

REN 