




Reunião CTSOSEI 16 de janeiro

2018 EVOLUÇÃO DA COBERTURA DAS PONTAS CONSUMO MERCADO

PERSPECTIVA DE VERÃO 2019- ELETRICIDADE


Capacidade remanescente

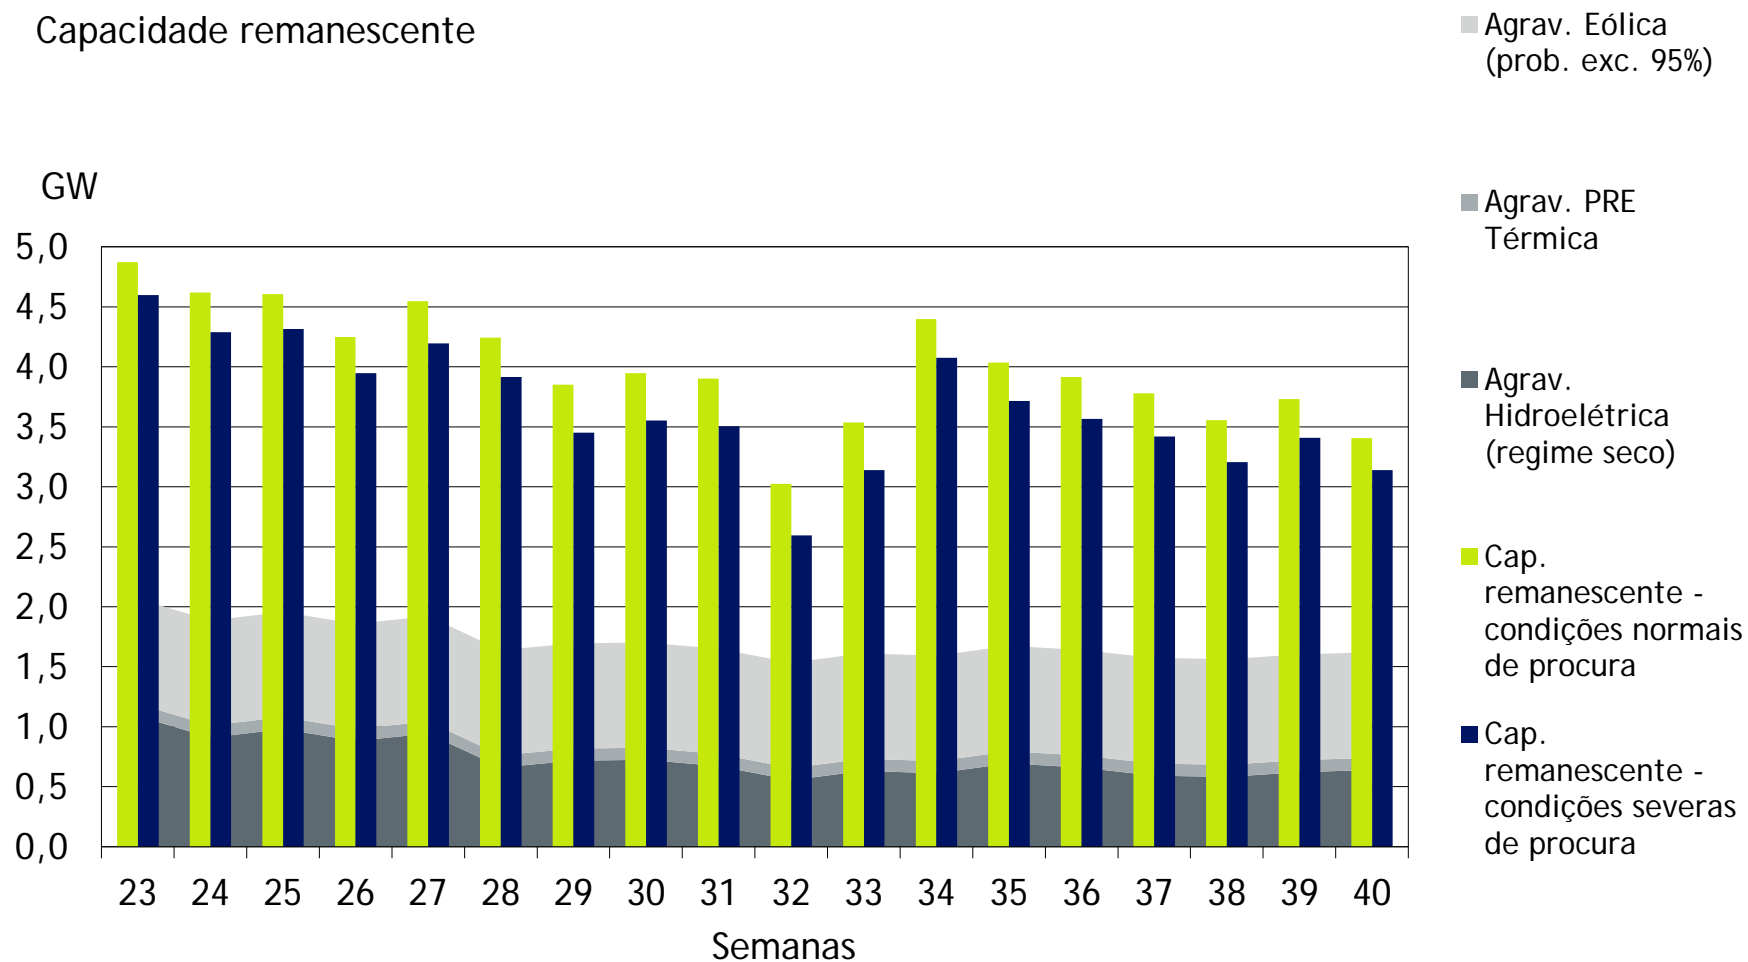

INDISPONIBILIDADES PREVISTAS PASSÍVEIS DE CONDICIONAR A NTC

Elemento de rede	Data início	Data fim
L/400 kV Feira - Lavos (troço Lavos)	26-10-2018	01-02-2018
L/400 kV Ferreira do Alentejo - Sines	03-01-2019	01-03-2019
L/400 kV Fanhões - Ribatejo	07-01-2019	08-03-2019
L/400 kV Feira - Lavos	21-01-2019	25-01-2019
L/400 kV Armamar - Recarei	04-02-2019	13-02-2019
L/220 kV Pocinho - Saucelle	18-02-2019	08-03-2019
L/400 kV Riba d'Ave - Recarei 1	02-03-2019	03-03-2019
AT1 400/220 kV SE Armamar	04-03-2019	05-03-2019
L/400 kV Alqueva - Ferreira do Alentejo	04-03-2019	24-05-2019
L-400 kV Bodiosa-Armamar 2	06-03-2019	07-03-2019
L/220 kV Pocinho - Aldeadavila 1	09-03-2019	20-03-2019
L/220 kV Pocinho - Aldeadavila 2	21-03-2019	30-03-2019
L/220 kV Pocinho-Chafariz 1	01-04-2019	05-04-2019

Elemento de rede	Motivo
L/400 kV Feira - Lavos (troço Lavos)	Na sequência de incidente (ligação provisória L-400 kV Recarei - Paraimo / Feira)
L/400 kV Ferreira do Alentejo - Sines	Melhoria de amortecimento, redução de trações e manutenção.
L/400 kV Fanhões - Ribatejo	Melhoria de amortecimento, substituição de isoladores e reparações de cabos
L/400 kV Feira - Lavos	Melhoria de amortecimento e redução de trações.
L/400 kV Armamar - Recarei	Substituição de ball-sockets e manutenção correctiva na linha
L/220 kV Pocinho - Saucelle	Adaptação da balizagem diurna dos cabos de guarda.
L/400 kV Riba d'Ave - Recarei 1	Trabalhos no âmbito da remodelação/uprate.
AT1 400/220 kV SE Armamar	Manutenção
L/400 kV Alqueva - Ferreira do Alentejo	Melhoria de amortecimento e redução de trações.
L-400 kV Bodiosa-Armamar 2	Manutenção
L/220 kV Pocinho - Aldeadavila 1	Adaptação da balizagem diurna dos cabos de guarda.
L/220 kV Pocinho - Aldeadavila 2	Adaptação da balizagem diurna dos cabos de guarda.
L/220 kV Pocinho-Chafariz 1	Manutenção

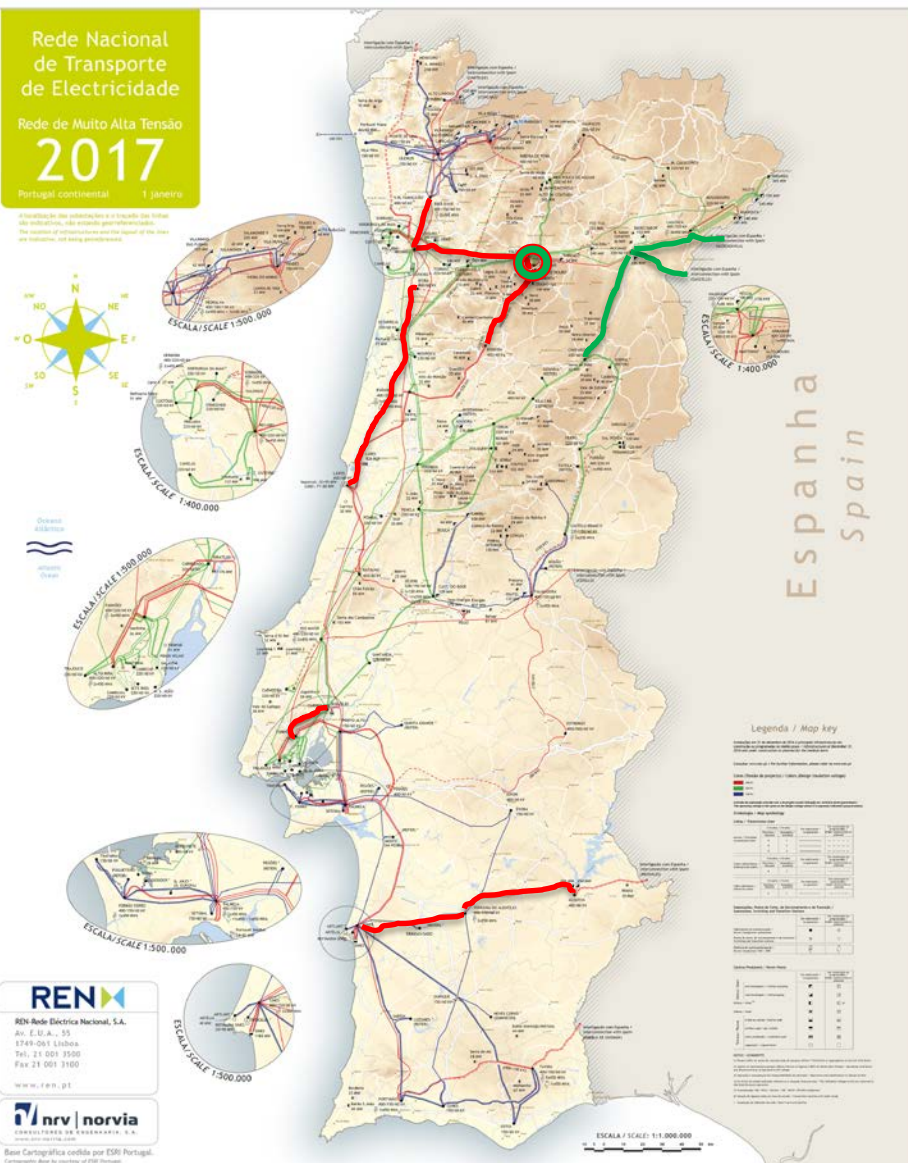

REN 