

Reunião CTSOSEI

15 JANEIRO 2025


MADRID




2025 – Evolução da Cobertura das Pontas




Inverno 2025

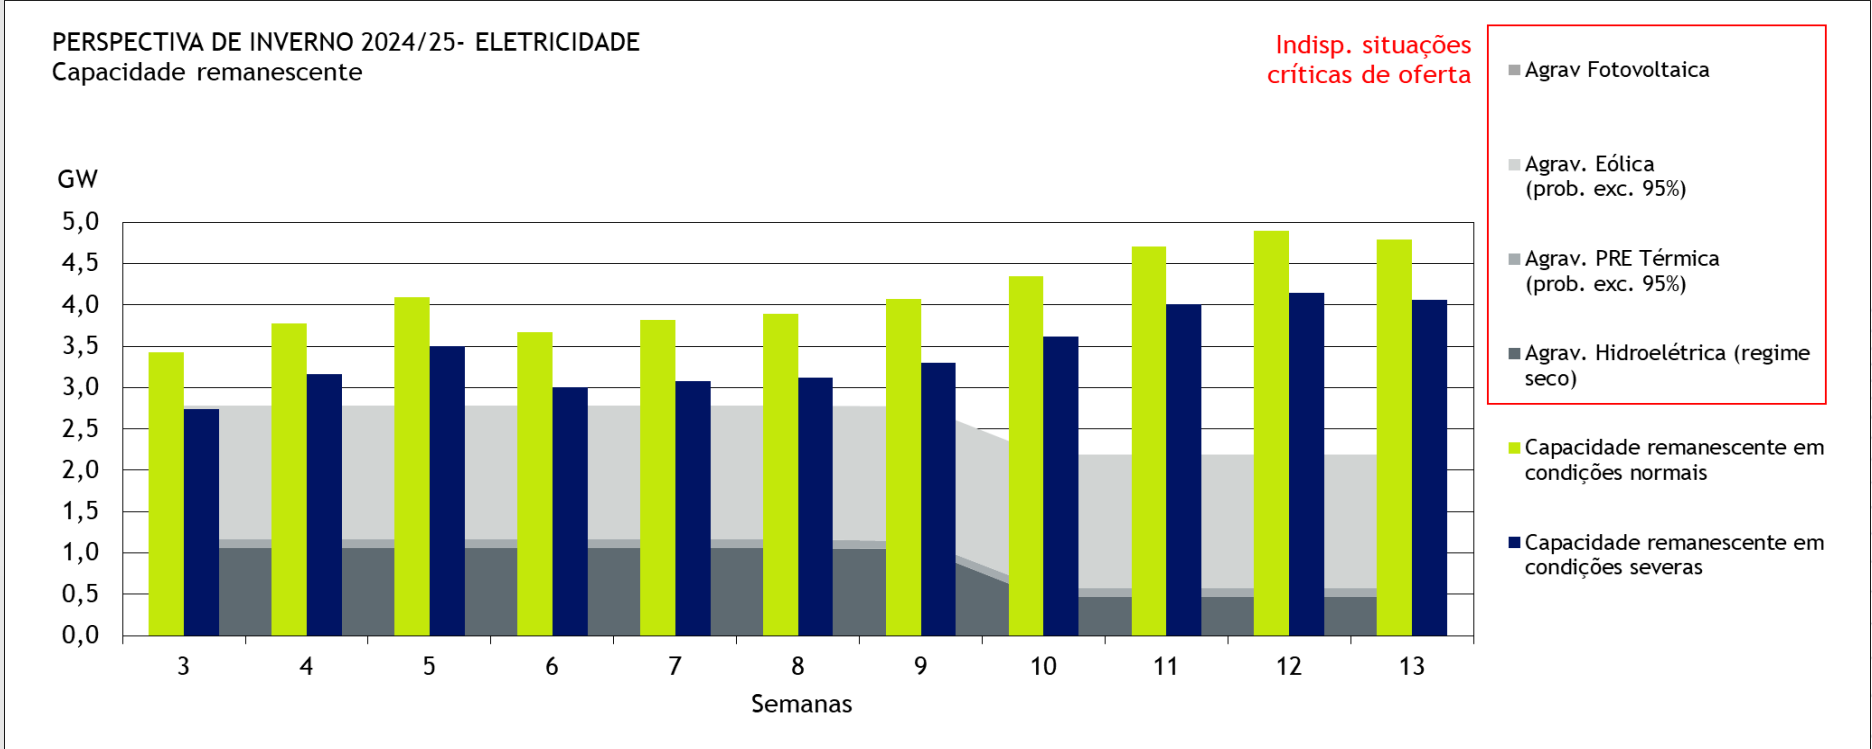


Verão 2025

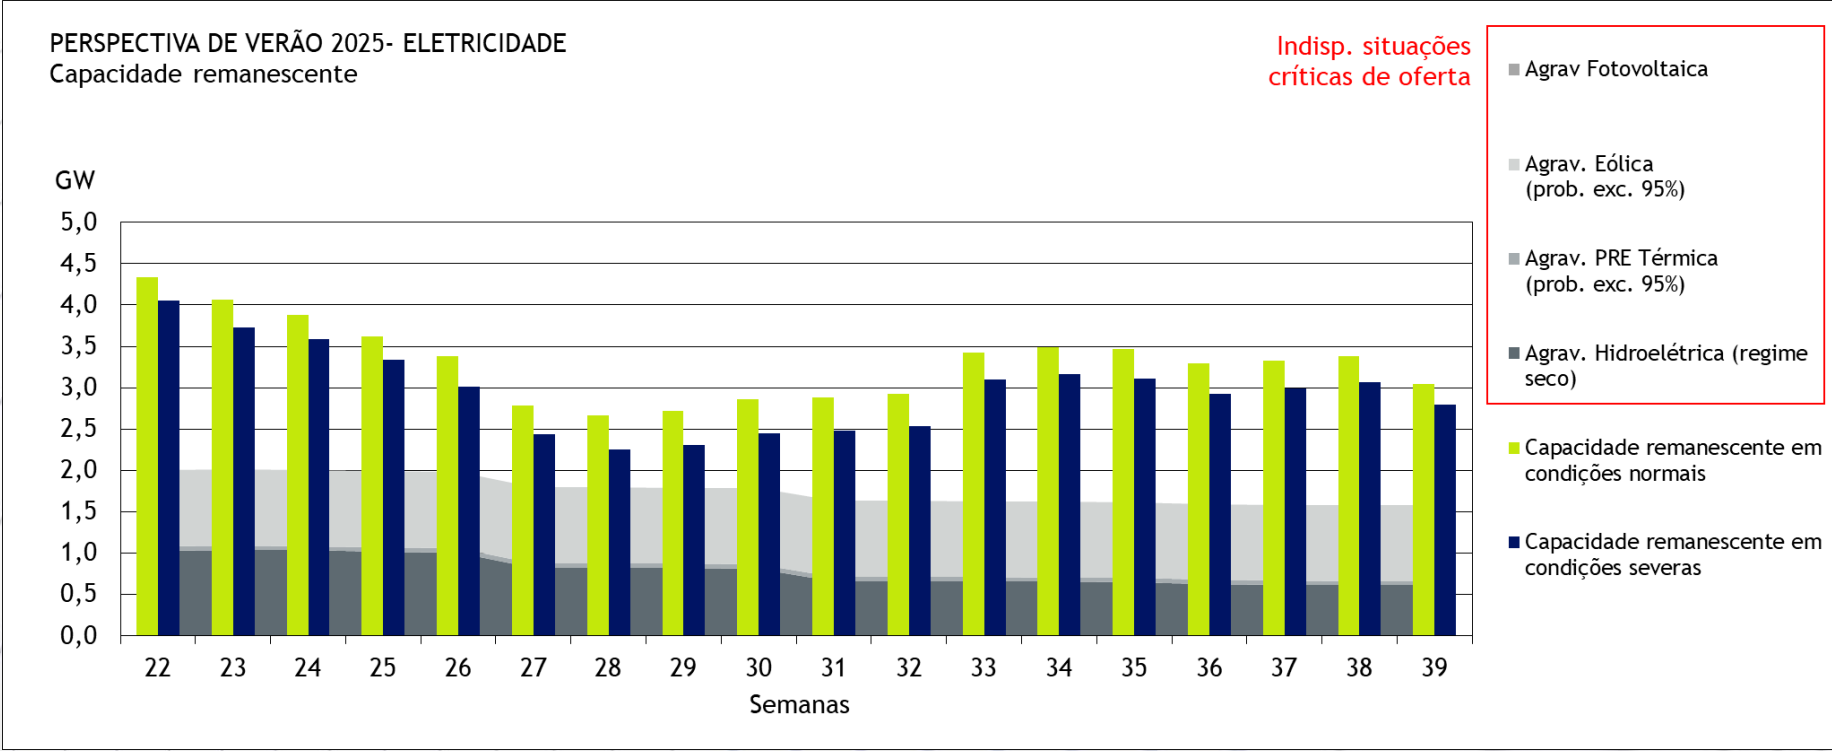

2025 – Indisponibilidades de Geração

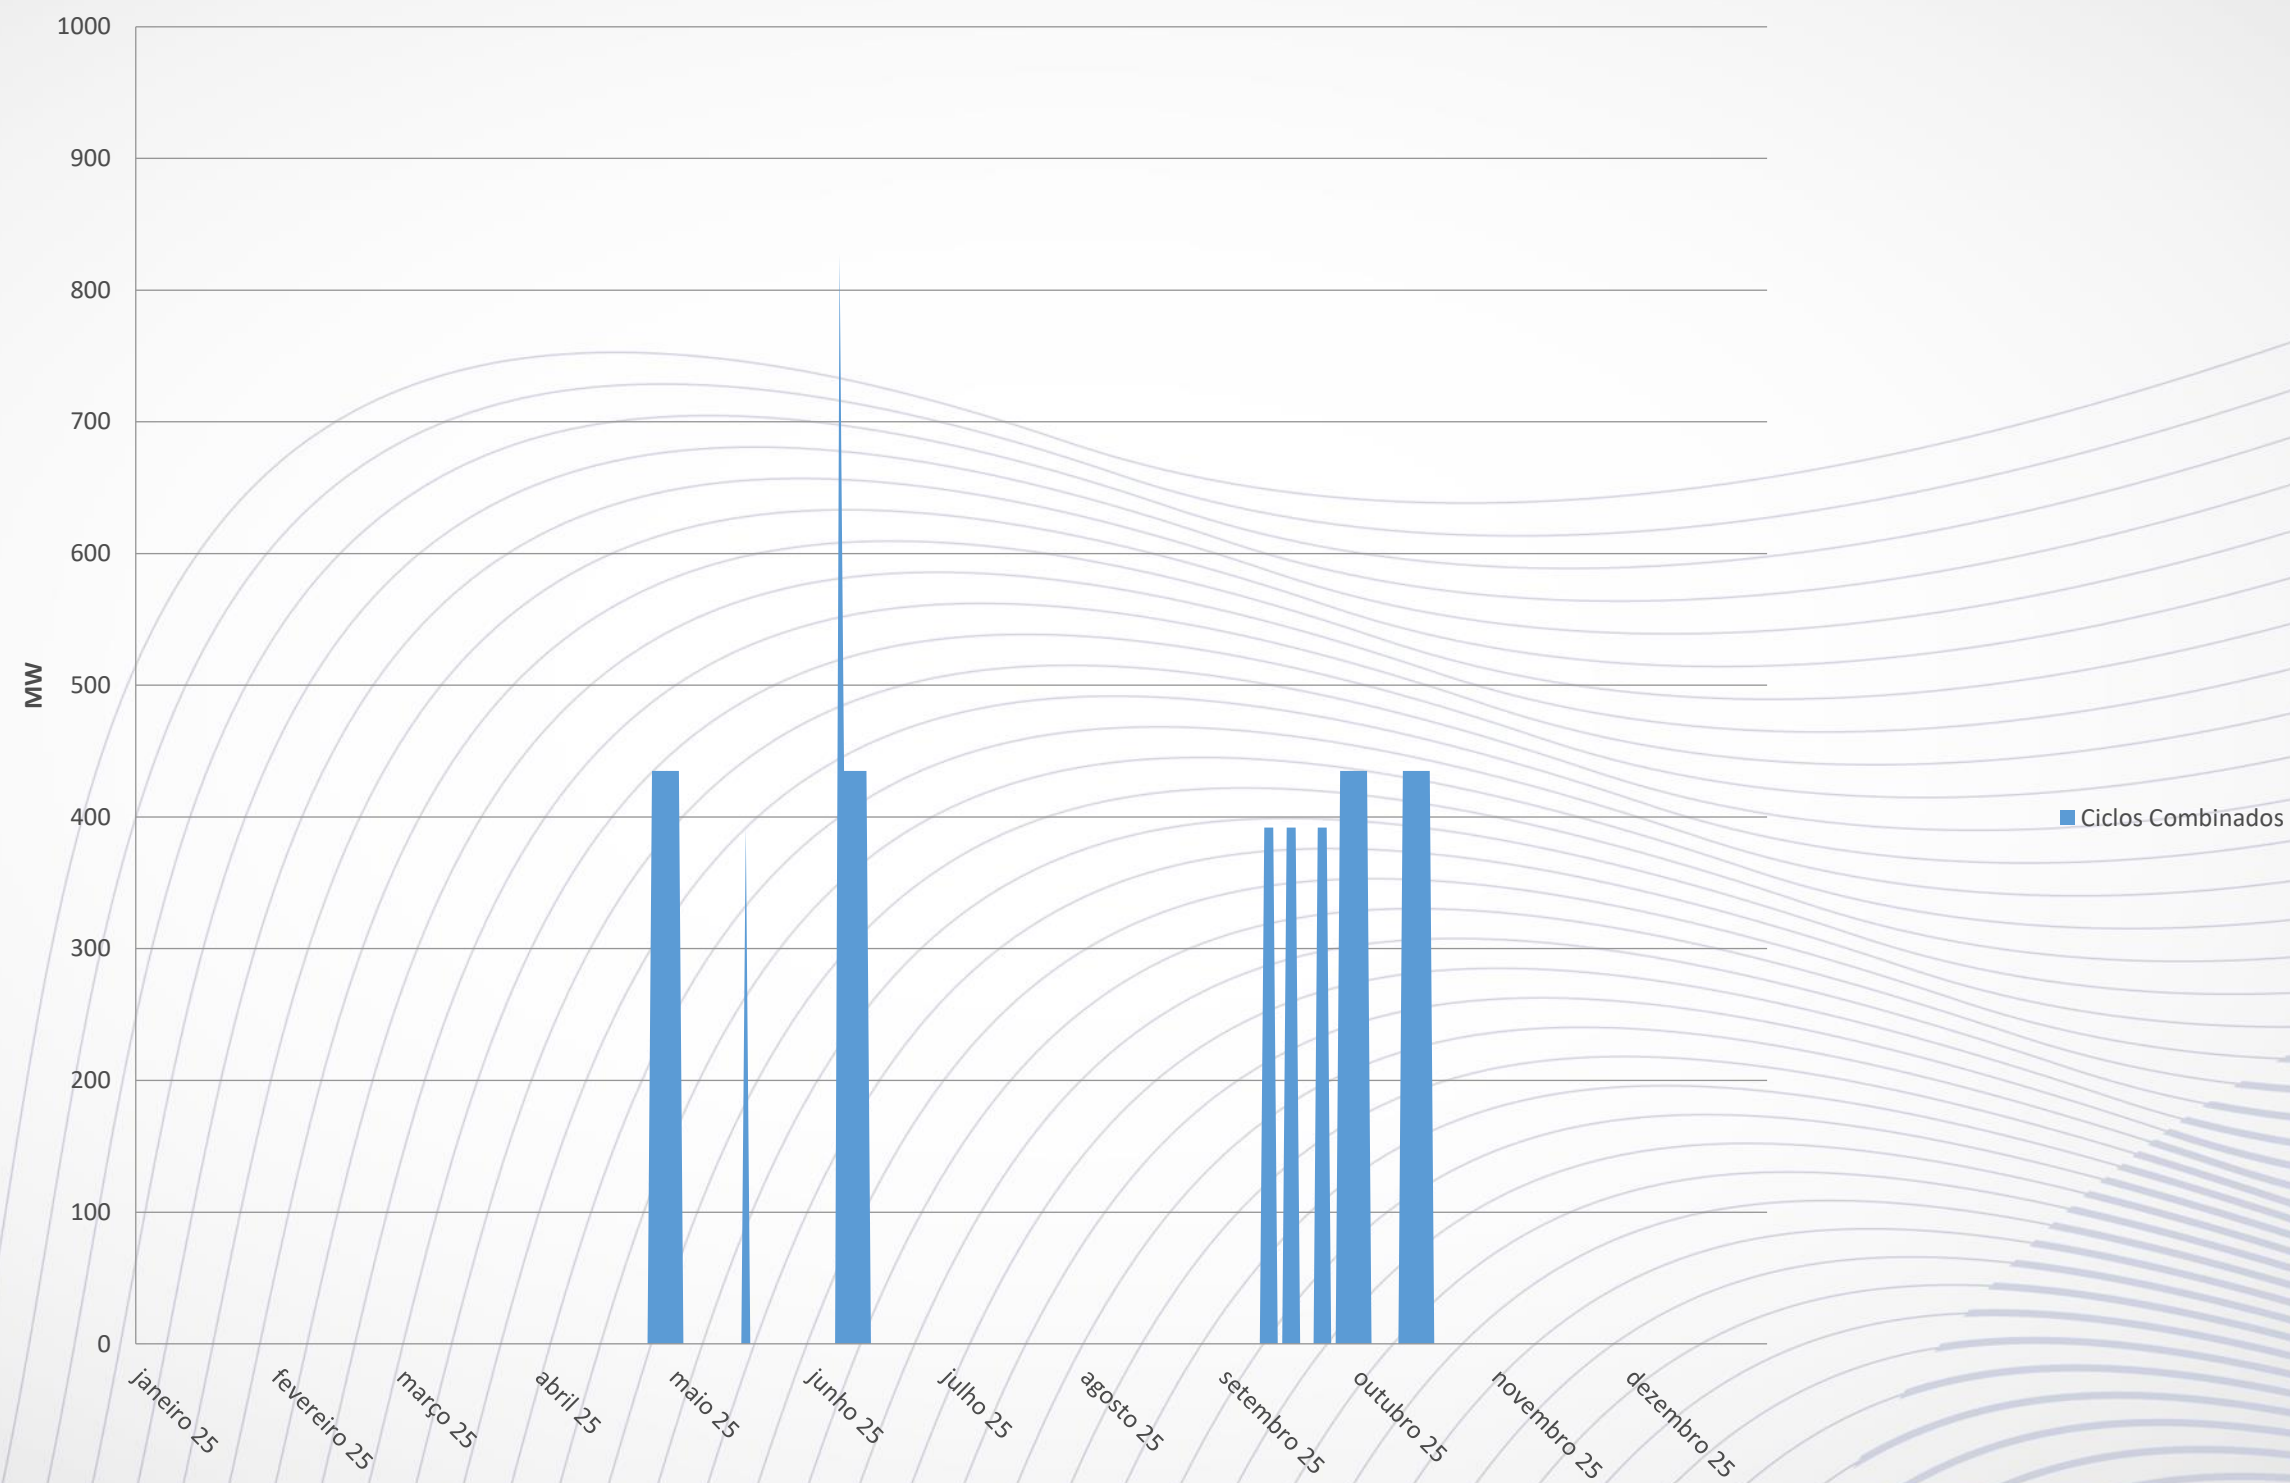


Indisponibilidades previstas passíveis de condicionar a NTC

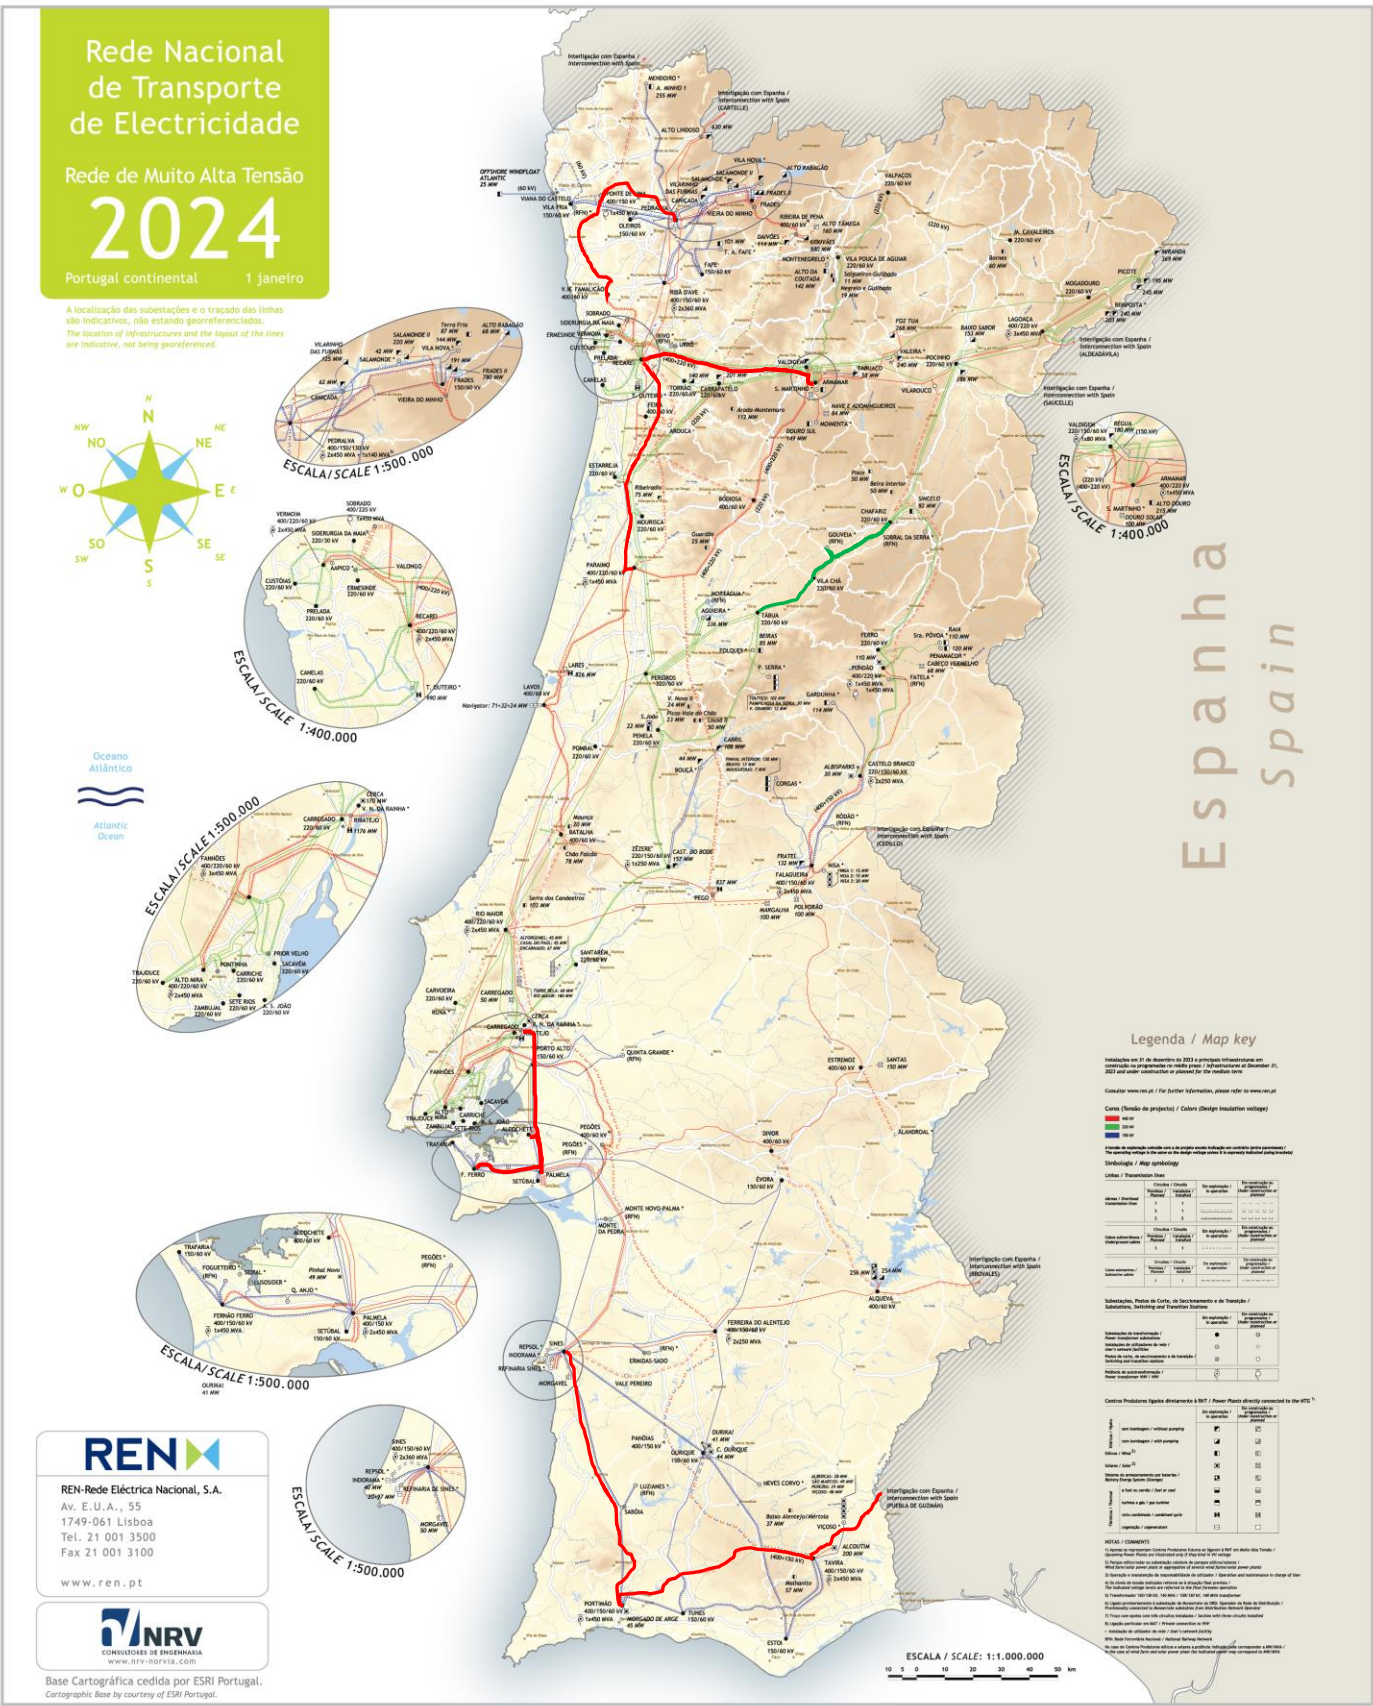

ELEMENTO	DATA INÍCIO	DATA FIM	Motivo
Alcochete-Palmela 400	14/10/2024	17/01/2025	Remodelação/Uprate desta Linha
Fernao Ferro-Ribatejo 400	21/01/2025	31/01/2025	Manut. Linha
Recarei-Paraimo 400	27/01/2025	14/02/2025	Alteração da Linha (abertura para a SE Feira)
Fernao Ferro-Ribatejo 400	10/02/2025	11/07/2025	Remodelação/Uprate desta linha
Sines-Portimao 3 400	10/03/2025	14/03/2025	Manut. Subestações
Alcochete-Palmela 400	10/03/2025	14/03/2025	Manut. Subestações
Chafariz-Vila Cha 2/Ramal Gouveia 220	10/03/2025	14/03/2025	Manut. Subestações
Armamar-Recarei 400	10/03/2025	17/03/2025	Trabalhos para a nova L. Ribeira de Pena - Feira
Vila Cha-Tabua 1 220	17/03/2025	21/03/2025	Manut. Subestações
Puebla de Guzmán-Tavira	17/03/2025	21/03/2025	Manut. Subestações
Pedralva-Vila Nova Famalicao 400	17/03/2025	23/03/2025	Trabalhos para a nova L. Ponte de Lima - Fontefria
Chafariz-Vila Cha 1/Ramal Gouveia 220	24/03/2025	28/03/2025	Manut. Subestações
Portimao-Tavira 400	24/03/2025	28/03/2025	Manut. Subestações

Indisponibilidades planeadas de elementos de rede com possível influência na capacidade de interligação

01 de janeiro 2025 – 31 de março 2025

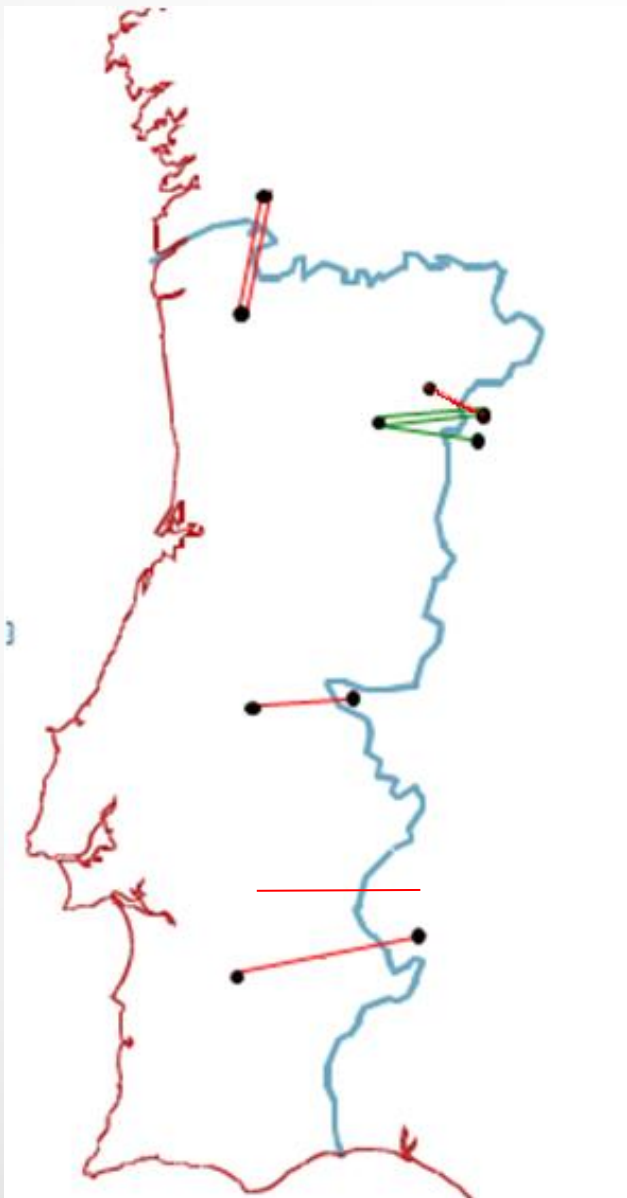

Redução prevista (jan 2025 – 31 mar 2025)	
	Redução prevista <10%
	Redução prevista <30% e >10%
	Redução prevista >30%

Semanas	P->E	E-> P
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

NOTA: Análise realizada de acordo com os cálculos de NTC mensal e trimestral


Principais evoluções da RNT

Novos elementos RNT

- L. Recarei – Feira 2 a 400 kV (originária da L. Recarei – Paraimo)
- L. Feira – Paraimo a 400 kV (originária da L. Recarei – Paraimo)

Centros Electroprodutores

- Nada a assinalar.

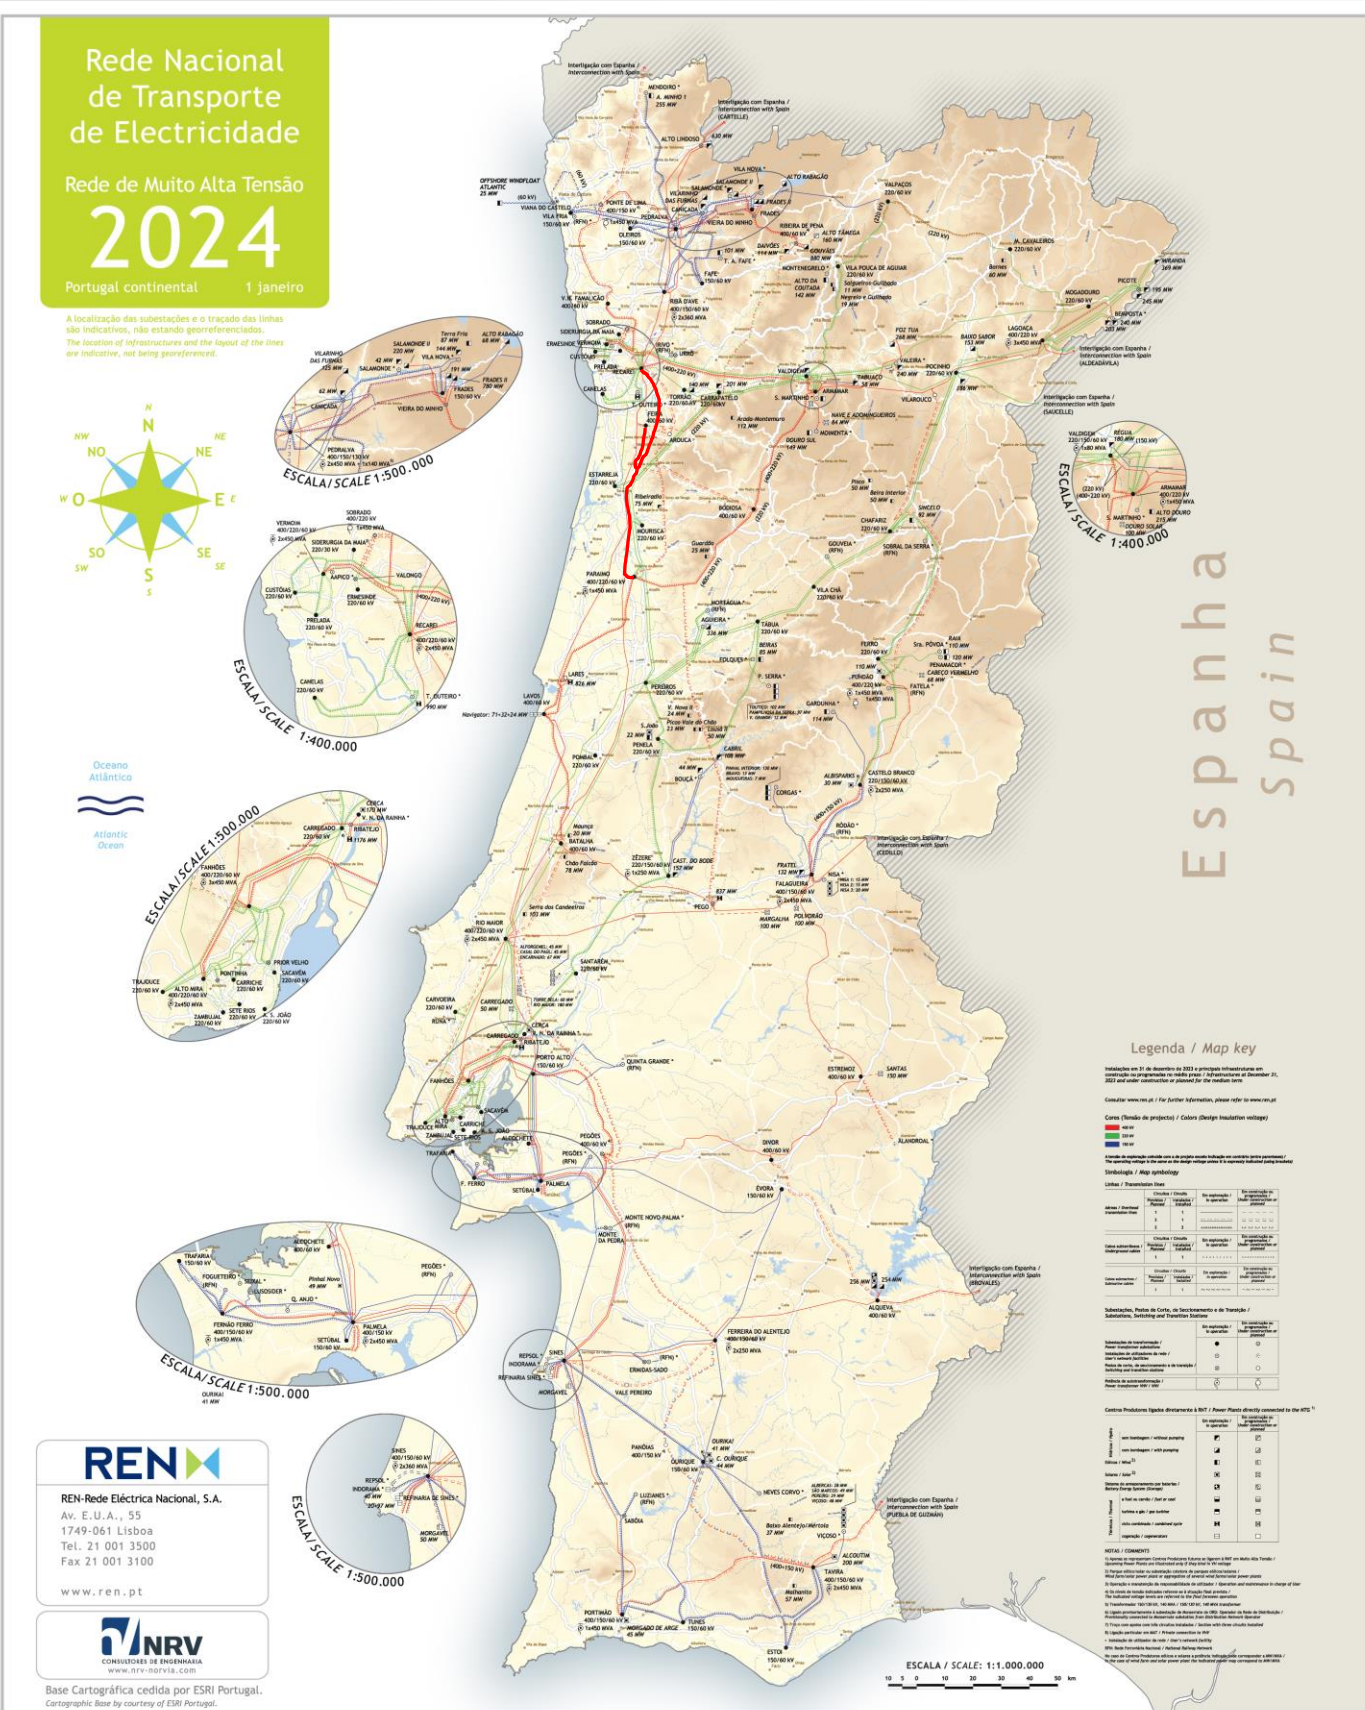

REN 



Obrigado
Gracias